



AUKŠČIAUSIOJI
AUDITO INSTITUCIJA
NAUDINGI • VERTINAMI • ATPAŽĪSTAMI



AUKŠČIAUSIOJI
AUDITO INSTITUCIJA
NAUDINGI • VERTINAMI • ATPAŽIŠTAMI

Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Vaida Barizienė

Ekonomikos audito departamento vyr. patarėja

2021-01-06



Pagrindiniai faktai



140 mln. m³

vidutiniškai kasmet
išgaunama požeminio
vandens



164,6 mln. m³


vidutiniškai kasmet
centralizuotai tvarkoma
komunalinių nuotekų



28 654 km

eksploatuojama centralizuotų
geriamojo vandens tiekimo ir
komunalinių nuotekų surinkimo
tinklų

Turi būti didinamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas gyventojams



nutiesta geriamojo vandens tiekimo ir komunalinių nuotekų surinkimo tinklų




prie nutiestų tinklų 2004–2018 m. prisijungė **44 proc.** mažiau gyventojų, nei planuota.

Tikslas 2023 m.

95,0%

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

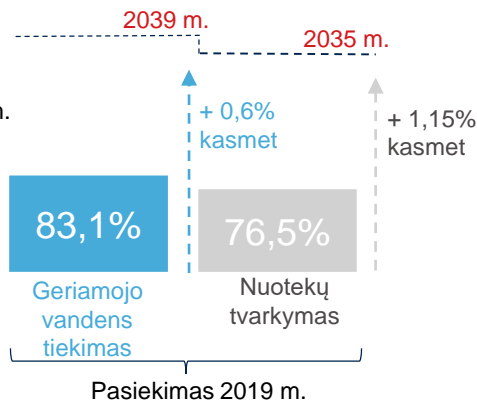

neinventorizuota apie **50 proc.** geriamojo vandens tiekimo, komunalinių ir paviršinių nuotekų surinkimo tinklų.

Ne visas vartojamas geriamasis vanduo yra saugus ir kokybiškas



327,1 tūkst.

gyventojų buvo tiekiamas geriamasis vanduo, atlikus ne visų higienos normoje nurodytų rodiklių tyrimus

17 tūkst.

gyventojų buvo tiekiamas geriamasis vanduo, kuriame viršytos toksinių (cheminių) rodiklių ribinės reikšmės



> 2,5 tūkst.

gyventojų 35 (iš 109) geriamojo vandens tiekėjai tiekia vandenį neturėdami licencijos.



29,8 proc.

šachtinių šulinių vandens netinkamas vartoti



48 proc.

gyventojų neatlieka individualiai išgaunamo geriamojo vandens tyrimų

Ne visos nuotekos prieš išleidžiant į gamtinę aplinką tinkamai išvalomos



10 metų

nevykdomi Direktyvos reikalavimai tankiai apgyvendintose teritorijose (aglomeracijose) susidariusias nuotekas tvarkyti centralizuotai



2014–2019 m. vidutiniškai kasmet buvo išleidžiama 39,8 mln. m³, arba **24,2 proc.**, nevalytų ar nepakankamai išvalytų komunalinių ir 7,7 mln. m³, arba **13 proc.**, paviršinių nuotekų



neturime individualių nuotekų tvarkymo įrenginių registro



1 iš 5

patikrinimų metu nustatomi netinkamai individualiai tvarkomų nuotekų atvejai

Rekomendacijos

1



Aplinkos ministerijai

numatyti priemones skatinančias savivaldybes įgyvendinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus, o gyventojus prisijungti prie nutiestų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų

2



Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

užtikrinti, kad į vandens tiekėjų parengtus geriamojo vandens tiekimo programinės priežiūros planus būtų įtraukti higienos normoje HN 24 nurodytų rodiklių tyrimai ir stiprinti šių planų įgyvendinimo kontrolę

3



Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

įgyvendinti priemones, kurios nelicencijuotiems tiekėjams neleistų tiekti geriamojo vandens tiekimo paslaugų gyventojams


4



Aplinkos ministerijai

užtikrinti, kad į gamtinę aplinką būtų išleidžiamos tik iki nustatytų reikalavimų išvalytos nuotekos

Rekomendacijos

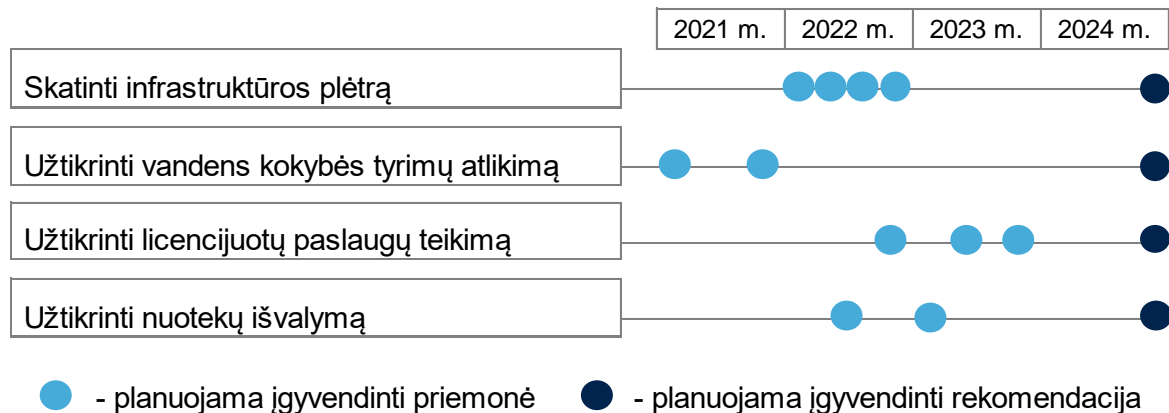



AUKŠČIAUSIOJI
AUDITO INSTITUCIJA
NAUDINGI • VERTINAMI • ATPAŽIŠTAMI

Valstybinio audito ataskaita
**„Vandens tiekimas ir
nuotekų tvarkymas“**

Vaida Barizienė

Ekonomikos audito departamento
vyr. patarėja



(8 5) 266 6898



vaida.bariziene@vkontrole.lt



www.vkontrole.lt



@valstybeskontrole